


# 図は標準的な組み合わせ例

## ⚠ 機種選定上の注意

機器・機種の選定は十分な知識と経験を持った人が行ってください。機種選定はカタログ等の選定基準に従い、使用用途、使用目的に製品の仕様・性能が適合する様選定してください。

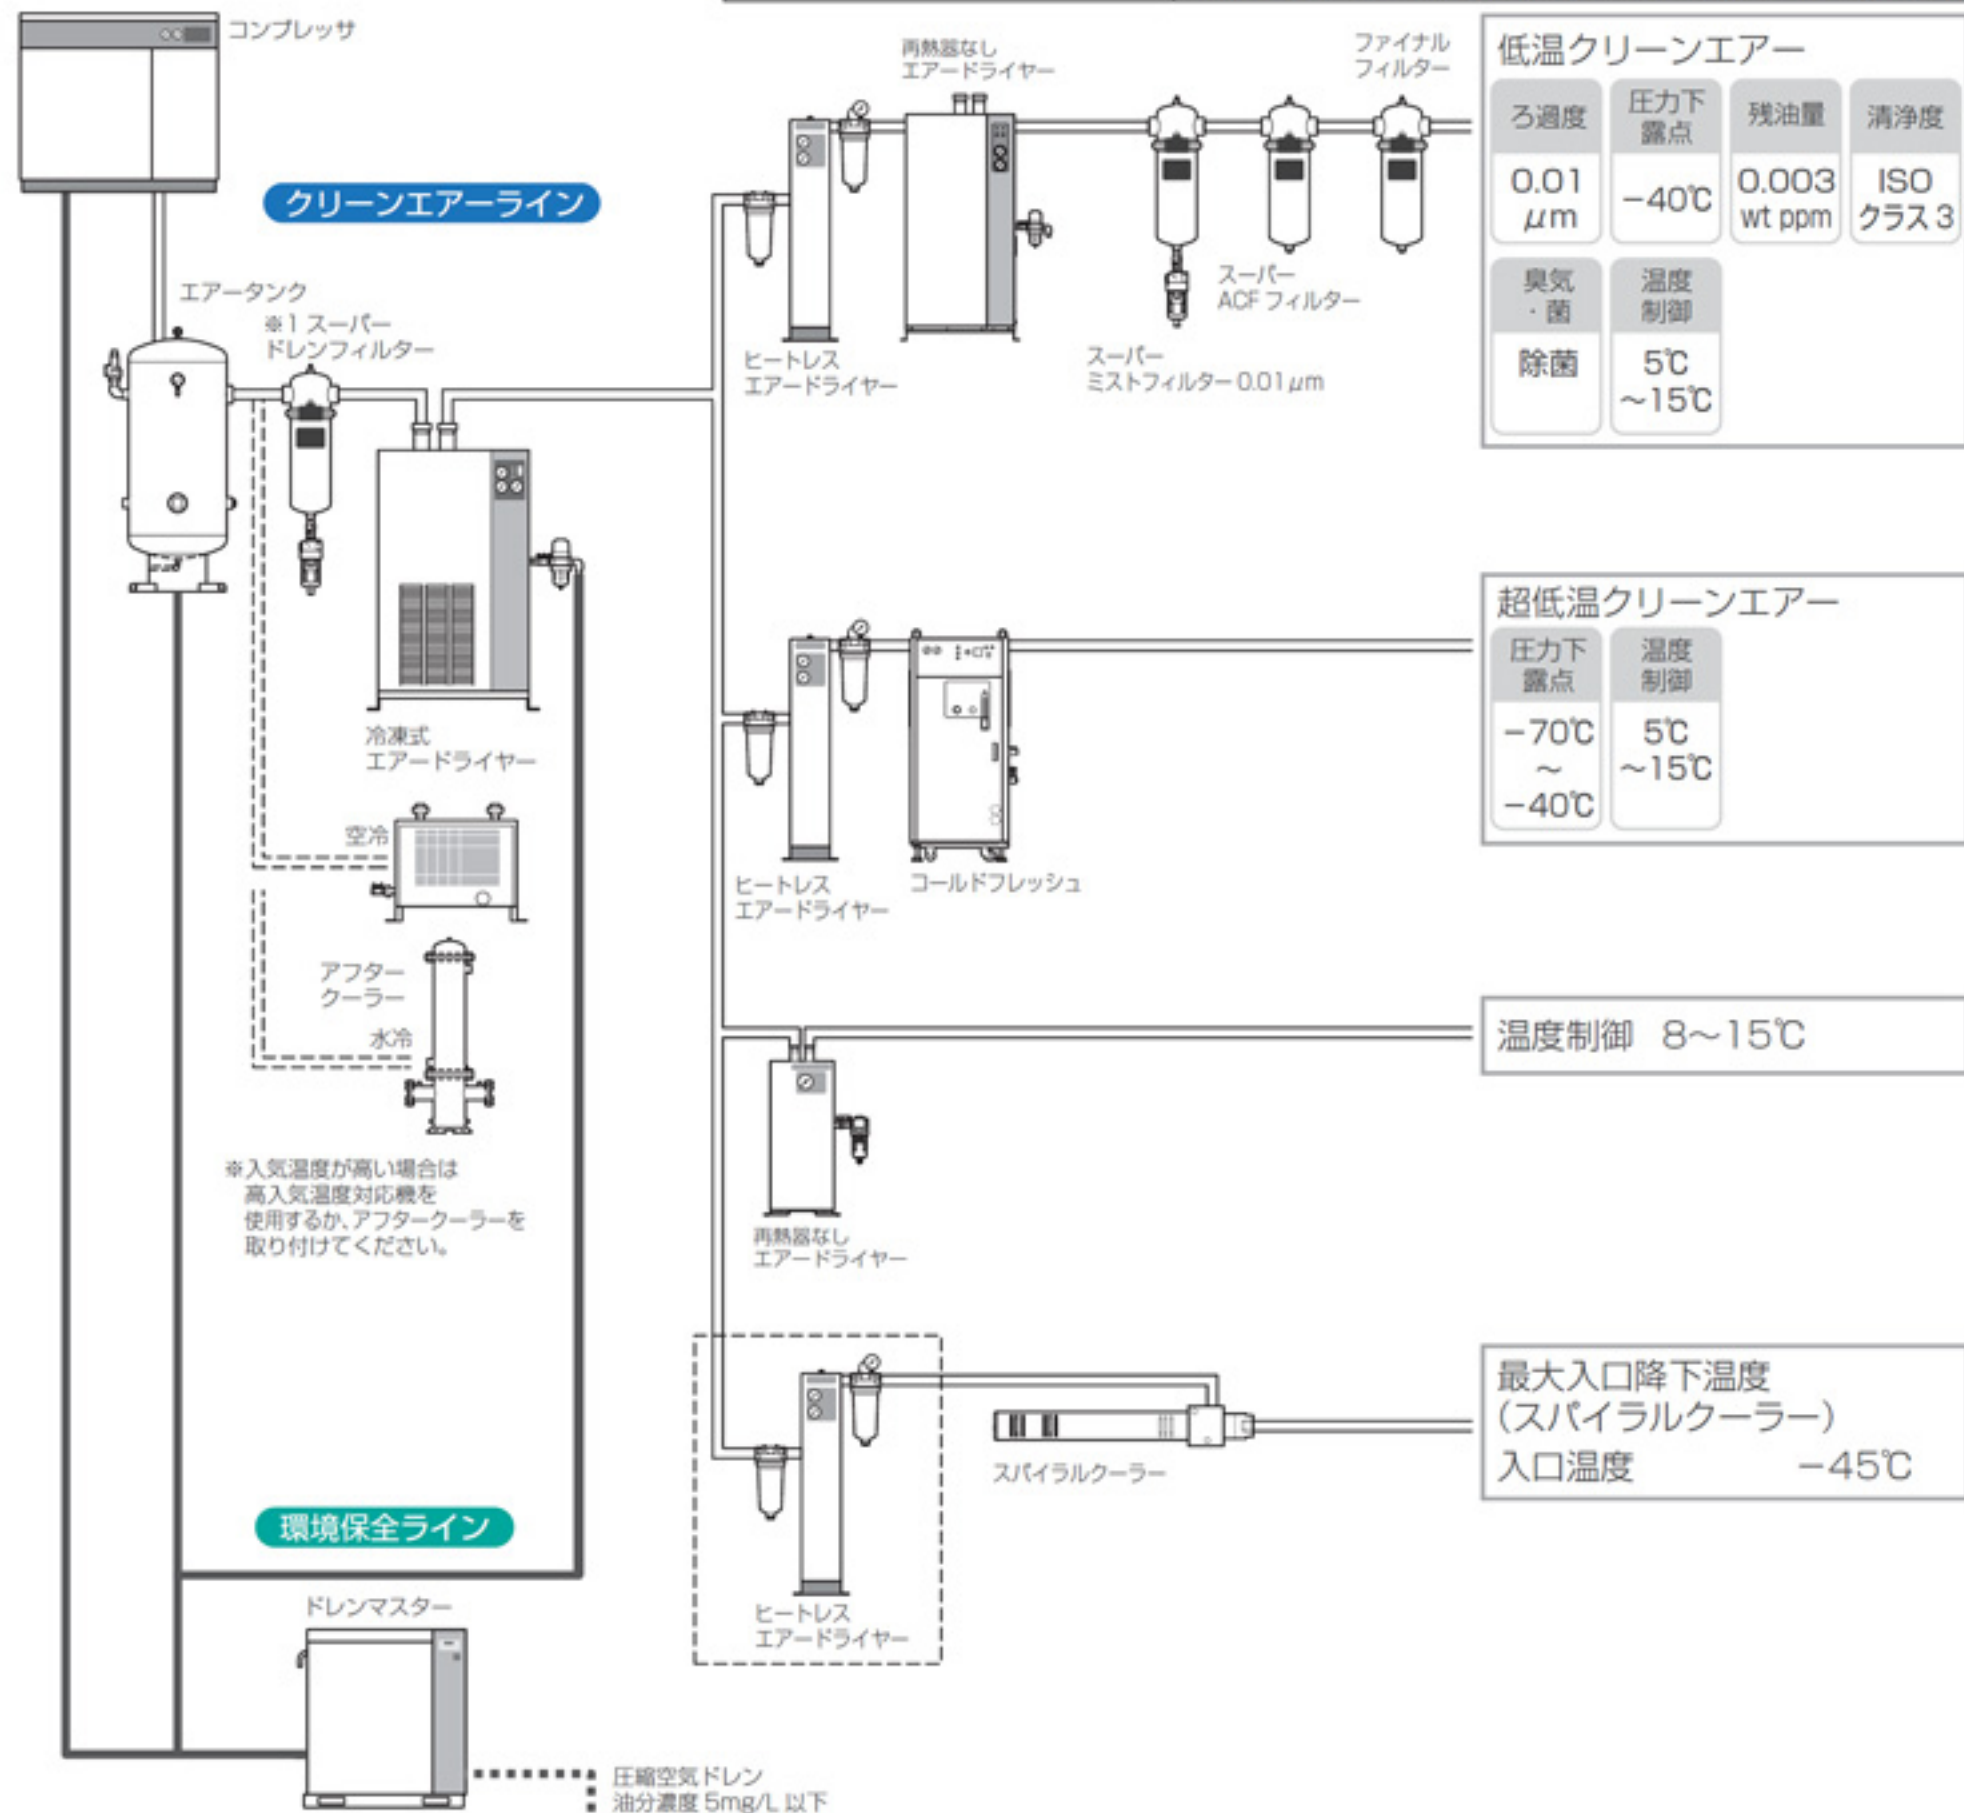

※クリーンエアシステムの選定にあたって

空気圧縮機の種類・吐出空気量・温度・圧力・周囲温度・電源周波数・必要露点を必ずご確認ください。

※エアードライヤーに水滴を含んだ圧縮空気が流入する場合は、手前にスーパードレンフィルターの取付をお勧めします。

特にヒートレスエアードライヤーの場合は、手前にスーパードレンフィルターを取り付けてください。

※1 特に、オイルフリーのコンプレッサ使用等で、配管内にスケール等が多く発生する可能性がある場合は、エアードライヤーの手前にスーパードレンフィルターの取付をお勧めします。

※急激な圧力変動のある圧縮空気ラインで使用する場合は、エアータンクをエアードライヤーの後(二次側)に取り付けてください。

※コンプレッサからエアードライヤーまでの配管に立上りを設けないでください。立上りが必要な場合は、ドレントラップ等を設置してください。

※エアードライヤー・フィルターにバイパス配管を設置してください。